

Ísfélag Vestmannaeyja – Þórshöfn
Rafn Jónsson
Langanesvegi 1
680 Þórshöfn

Reykjavík 18. október 2019
UST201901-225/gf
08.10.02

Varðar þrýstiprófun á lýsislögn í fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja á Þórshöfn

Umhverfisstofnun barst tölvupóstur þann 17. október sl. með niðurstöðum þrýstiprófana á útskipunarlögn fyrir lýsi í fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja á Þórshöfn. Þrýstingur var settur á lögnina kl. 09:25 og var þrýstingur yfir einn og hálfur vinnuþrýstingur.

Kristinn Lárusson framkvæmdi prófunina og Rafn Jónsson vottaði prófunina.

Meðfylgjandi er samantektarblað með niðurstöðu prófsins. Lögnin stóðst prófunina.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögninni. Þrýstiprófa skal að lágmarki á fimm ára fresti.

Virðingarfyllst,



Gottskálf Friðgeirsson



Ásta Maack
sérfræðingur

Afrit:
Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra



UMHVERFISSTOFNUN

Þrýstiprófun

Staður: Fiskimjölsverksmiðja Ísfélags Vestmannaeyja á Þórshöfn

Heiti lagnar: Lýsislögn

Fastanúmer lagnar

Dags:	Kl.	Mælir 1	Mælir 2	Hitastig °C	Prófunaraðferð
17.10.2019	09,25	3,80	3,9 4,0	5 GRÁÐUR	X Tóm / full af vökva
17.10.2019	9,40	3,79	3,9 4,0	5 TI	
- - -	9,55	3,79	3,9 4,0		
17.10.2019	10,10	3,80	3,9 4,0		
17.10.2019	10,25	3,80	3,9 4,0		

Niðurstaða í lagi X JA Ekki í lagi: _____


Framkvæmt af: Helga Linn

Staðfest af: Ragn Jónsson

18. október 2019

UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvamaeftirlit
Elvís M.


■ pRYST1_20 Fyrstími sjúðlan útskipunar - (bar)

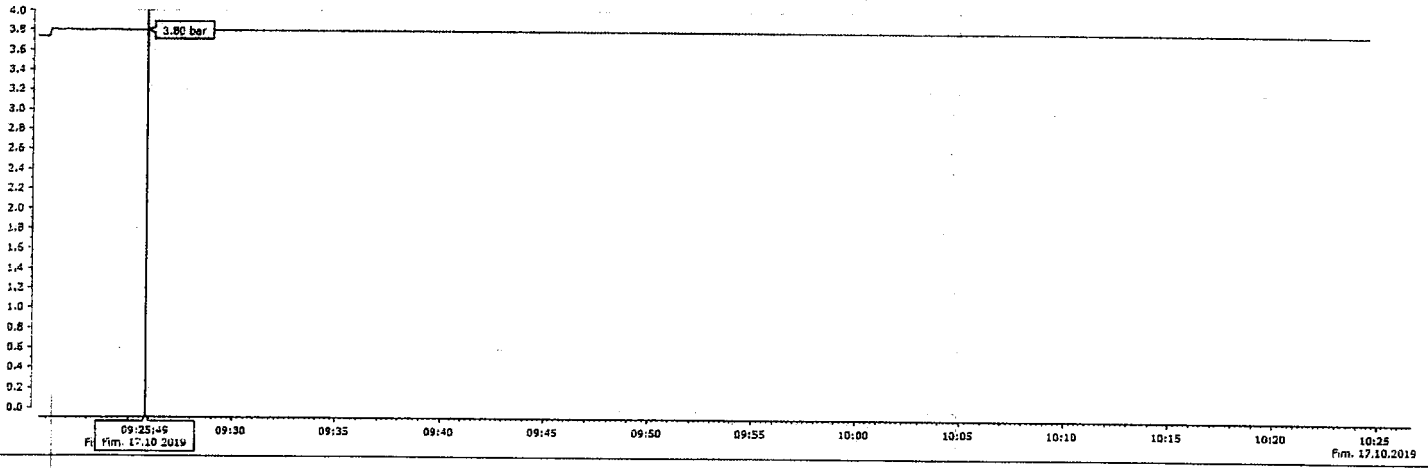

Operator Graph
17.10.2019 10:24:38

Ísfélag Vestmanneyja
Loðnubræðslan - Þórshöfn

■ PRYSTI_20 prýstheim 1; ostlepp uteisunar - (zar)

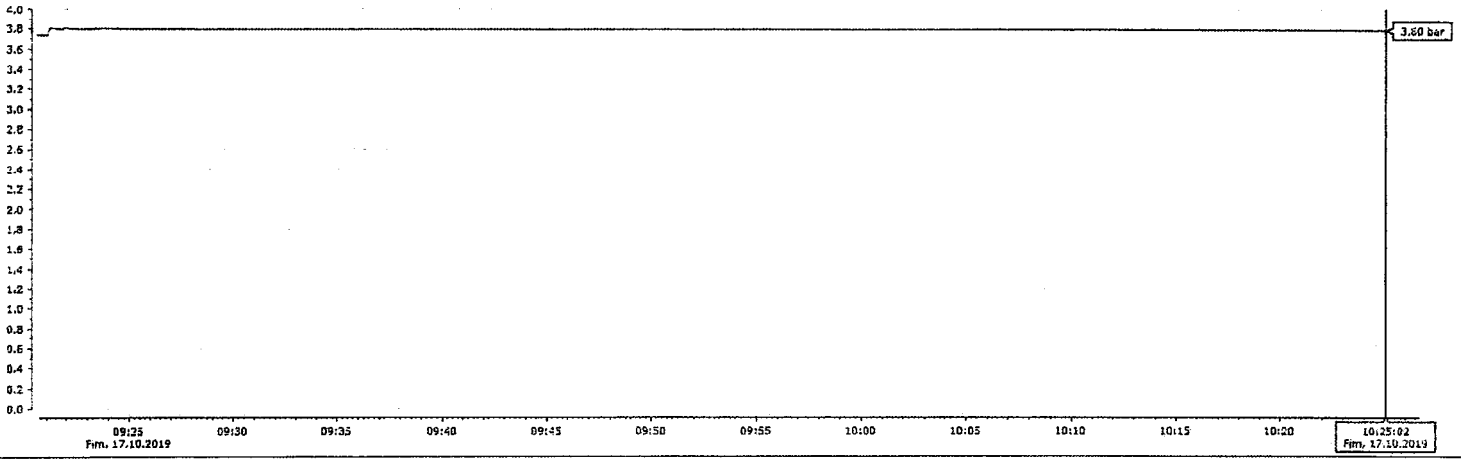

Operator Graph
17.10.2019 10:25:08

Ísfélag Vestmanneyja
Loðnubræðlsan - Þórshöfn