

Staður :

Grundarfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

350.60 DN 150 168,3 x 7,1 svart stál rör neðanjarðar að öllu leyti.

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rúm 11.43bör og var þrýstingur náð kl:00:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstingum.


Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
18/10/18	00:00	11.43	5.38	5.19	Flotaolia
	00:15	11.42	5.57	5.14	
	00:30	11.40	5.39	5.24	
	00:45	11.39	5.23	4.96	
	01:00	11.37	5.07	4.79	
	01:15	11.36	4.90	4.80	
	01:30	11.34	4.90	4.80	
	01:45	11.33	4.90	4.79	
	02:00	11.31	4.90	4.89	
	02:15	11.30	5.01	4.80	
	02:30	11.29	5.00	4.92	
	02:45	11.27	5.00	4.82	
	03:00	11.26	4.89	4.84	
	03:15	11.25	4.89	4.95	
	03:30	11.24	4.88	5.07	
	03:45	11.22	4.89	5.29	
	04:00	11.21	4.99	5.39	


Niðurstaða:

Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :


Robin Geysir
3111279-2709

Yfirfarið


Ólafur Már Símonarson
090880-4389

Staður :

Grundarfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

350.65 DN 100 114,3 x 6,0 svart stál rör að öllu leyti, neðanjarðar.

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rúm 10,47 bör og var prufuþrýstingi náð kl:10:35. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

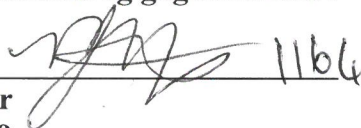
Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
9/10/18	10:45	10.49	13.88	5.54	Flotaolia
	11:00	10.57	14.49	5.56	
	11:15	10.69	15.62	5.81	
	11:30	10.79	16.40	6.11	
	11:45	10.84	15.86	6.85	
	12:00	10.92	15.52	6.94	
	12:15	10.98	15.16	6.59	
	12:30	11.06	14.63	6.59	
	12:45	11.11	14.26	7.02	
	13:00	11.13	14.57	7.16	
	13:15	11.16	15.16	8.08	
	13:30	11.19	15.16	7.65	
	13:45	11.23	15.15	7.11	
	14:00	11.30	16.19	6.76	
	14:15	11.36	16.70	7.02	
	14:30	11.36	16.35	7.10	
	14:45	11.36	15.99	7.09	

Niðurstaða:

Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Robin Geysir
3111279-2709



Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson 1063
Ólafur Már Símonarson
090880-4389