



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 16/02/2024	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996007001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað Úrgangsolía
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	101.801.00
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Sól - 5-7m/sek. 2°C - 0mm/klst.	
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
10:06:17	0.15		0.84
10:07:17	10.46		1.01
10:15:00	10.46		0.67
10:30:00	10.46		0.51
10:45:00	10.84		1.01
11:00:00	11.62		1.18
11:15:00	12.65		1.68
11:28:38	13.55		2.68
11:30:15 1 [#]	12.52		2.35
11:40:29	13.29		2.68
11:43:44 1 [#]	12.26		2.35

Att.:

1[#] Þrýstingur lækkaður handvirkt vegna hitaþenslu lagna

Niðurstaða: Prófið stóðst



Prófið féll



Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 16/02/2024	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996007001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað Úrgangsolía
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	101.801.00
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Sól - 5-7m/sek. 2°C - 0mm/klst.	
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
12:00:00	13.68		3.85
12:06:09	14.06		3.85
12:06:58 1 [#]	12.90		3.19
12:20:36	14.06		3.35
12:22:14 1 [#]	12.52		2.18
12:37:00	13.68		3.02
12:43:01	14.32		3.35
12:44:48 1 [#]	12.52		2.68
13:00:00	14.06		3.69
13:04:37	14.45		3.69
13:08:31 1 [#]	11.62		2.68

Att.:

1[#] Þrýstingur lækkaður handvirkt vegna hitapenslu lagna

Niðurstaða: Prófið stóðst



Prófið féll



Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila





Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 16/02/2024	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996007001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað Úrgangsolía
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	101.801.00
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Sól - 5-7m/sek. 2°C - 0mm/kst.	
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
13:23:08	12.90		3.52
13:29:47	13.42		3.69
13:30:36 1 [#]	12.78		3.35
13:41:00	13.68		3.69
13:43:36 1 [#]	12.52		3.19
13:58:03	13.42		3.69
14:00:29 1 [#]	13.03		3.52
14:11:02	13.68		3.85
14:12:01	0.02		3.52

Att.:

1[#] Þrýstingur lækkaður handvirkt vegna hitapenslu lagna

Niðurstaða: Prófið stóðst




Prófið féll



Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila

Channel code	Channel name	Einheit	Farbe
1	Messortbezeichnung Pressure	bar	■
2	Messortbezeichnung Temperature	°C	■

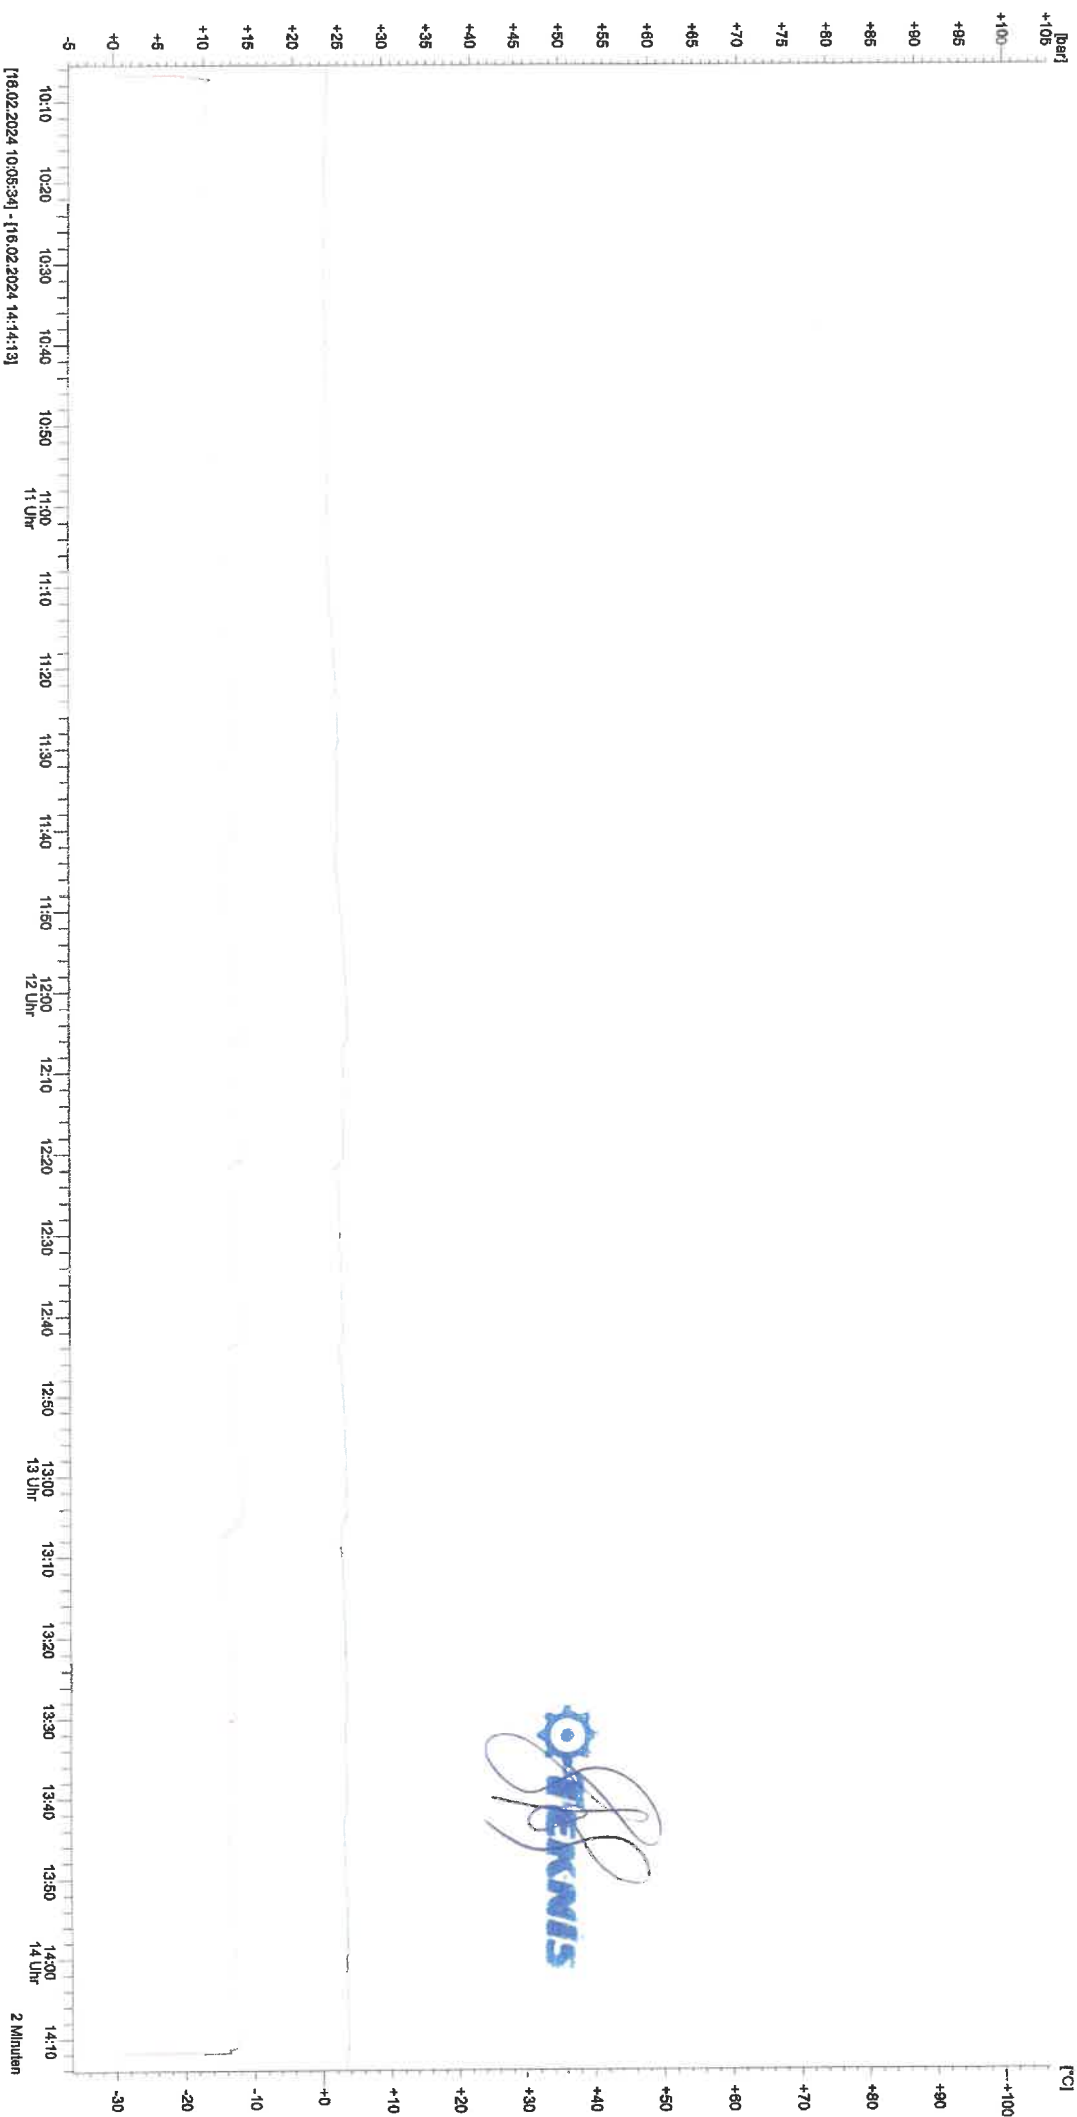

[16.02.2024 10:05:34] - [16.02.2024 14:14:13]

2 Minuten